



SCHEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ



1. Zawór regulacyjny trójdrogowy jak np. typ CV316RGA lub równoważny
2. Filtir siatkowy
3. Zawór balansowy do regulacji przepływu jak np. STAD lub równoważny
4. Zawór kulowy
5. Zawór spustowy ze złączką do węża dn 3/4"
6. Zawór odpowietrzający 3/4"

Średnice zaworów odcinających i filtrów zgodnie ze średnicą rurową
Parametry instalacji chłodniczej WL1 Tz/Tr = 5 / 10°C

Armaturę odcinającą wraz z filtrami wykonać jako kołnierzowe od średnicy dn65

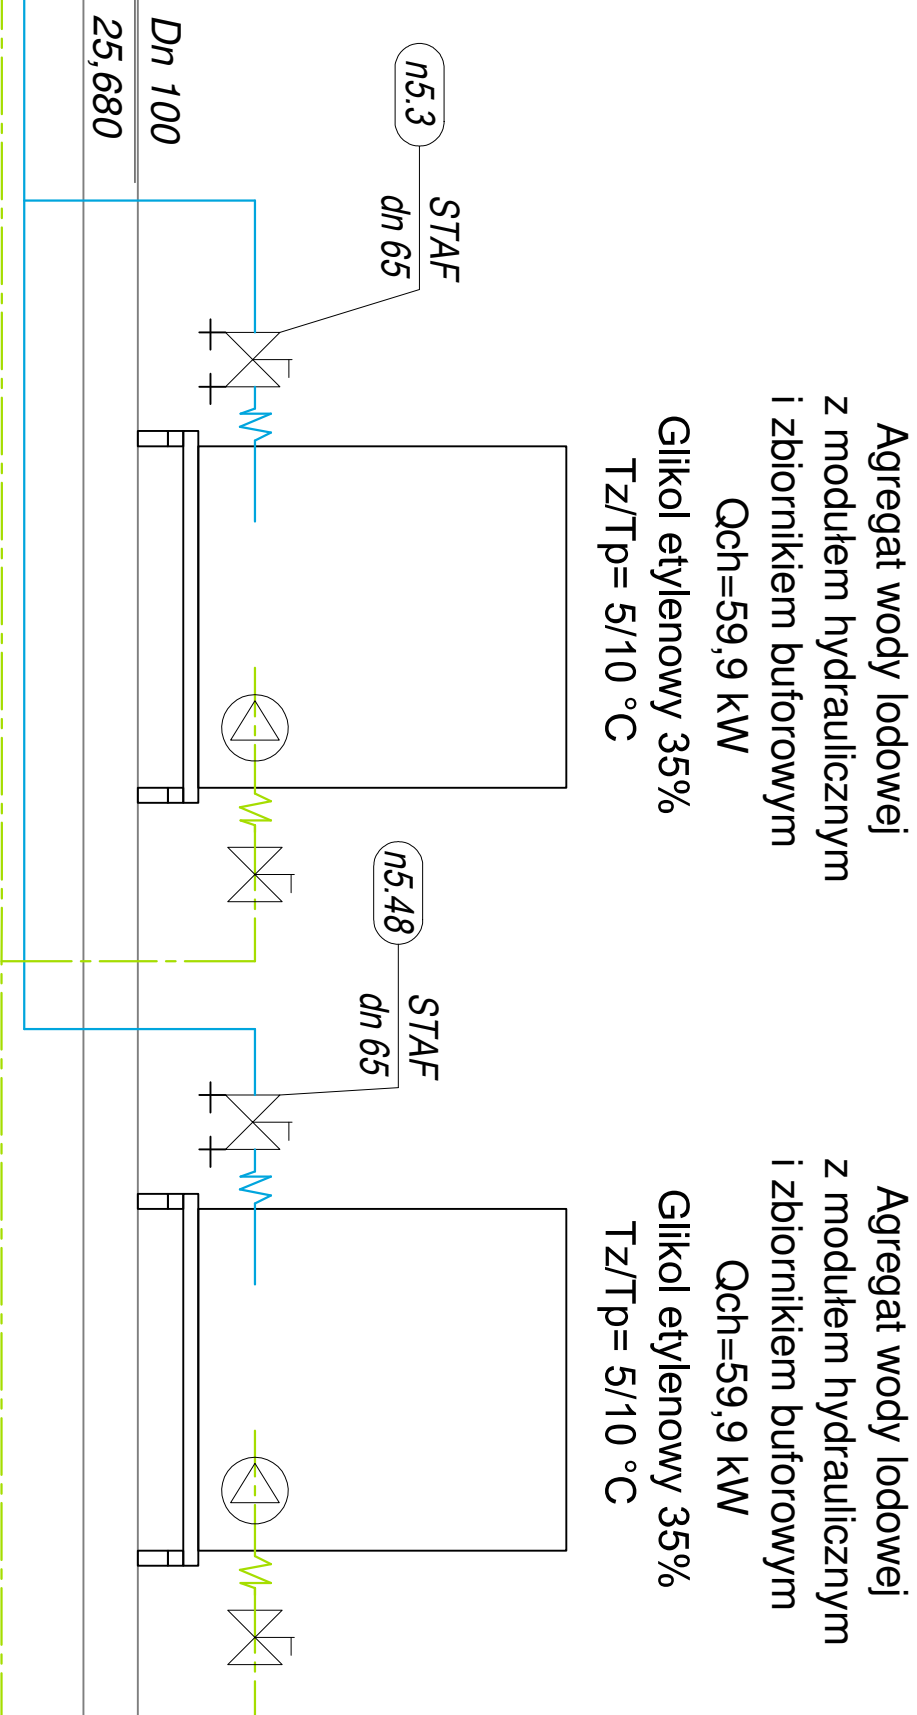


Naczynie wzbiorcze
jak np. Statico SU140.6
z naczyniem pośrednim DD12.10
lub równoważne - IZOLOWANE

zawor bezpieczeństwa DSV 25 DGH po=bba
lub równoważne




Separatory osadów i zanieczyszczeń
wody lodowej jak np.: ZG 100-
Zepair G-Force Magnet ZGM 65-100
IMI Hydrionics lub równoważne

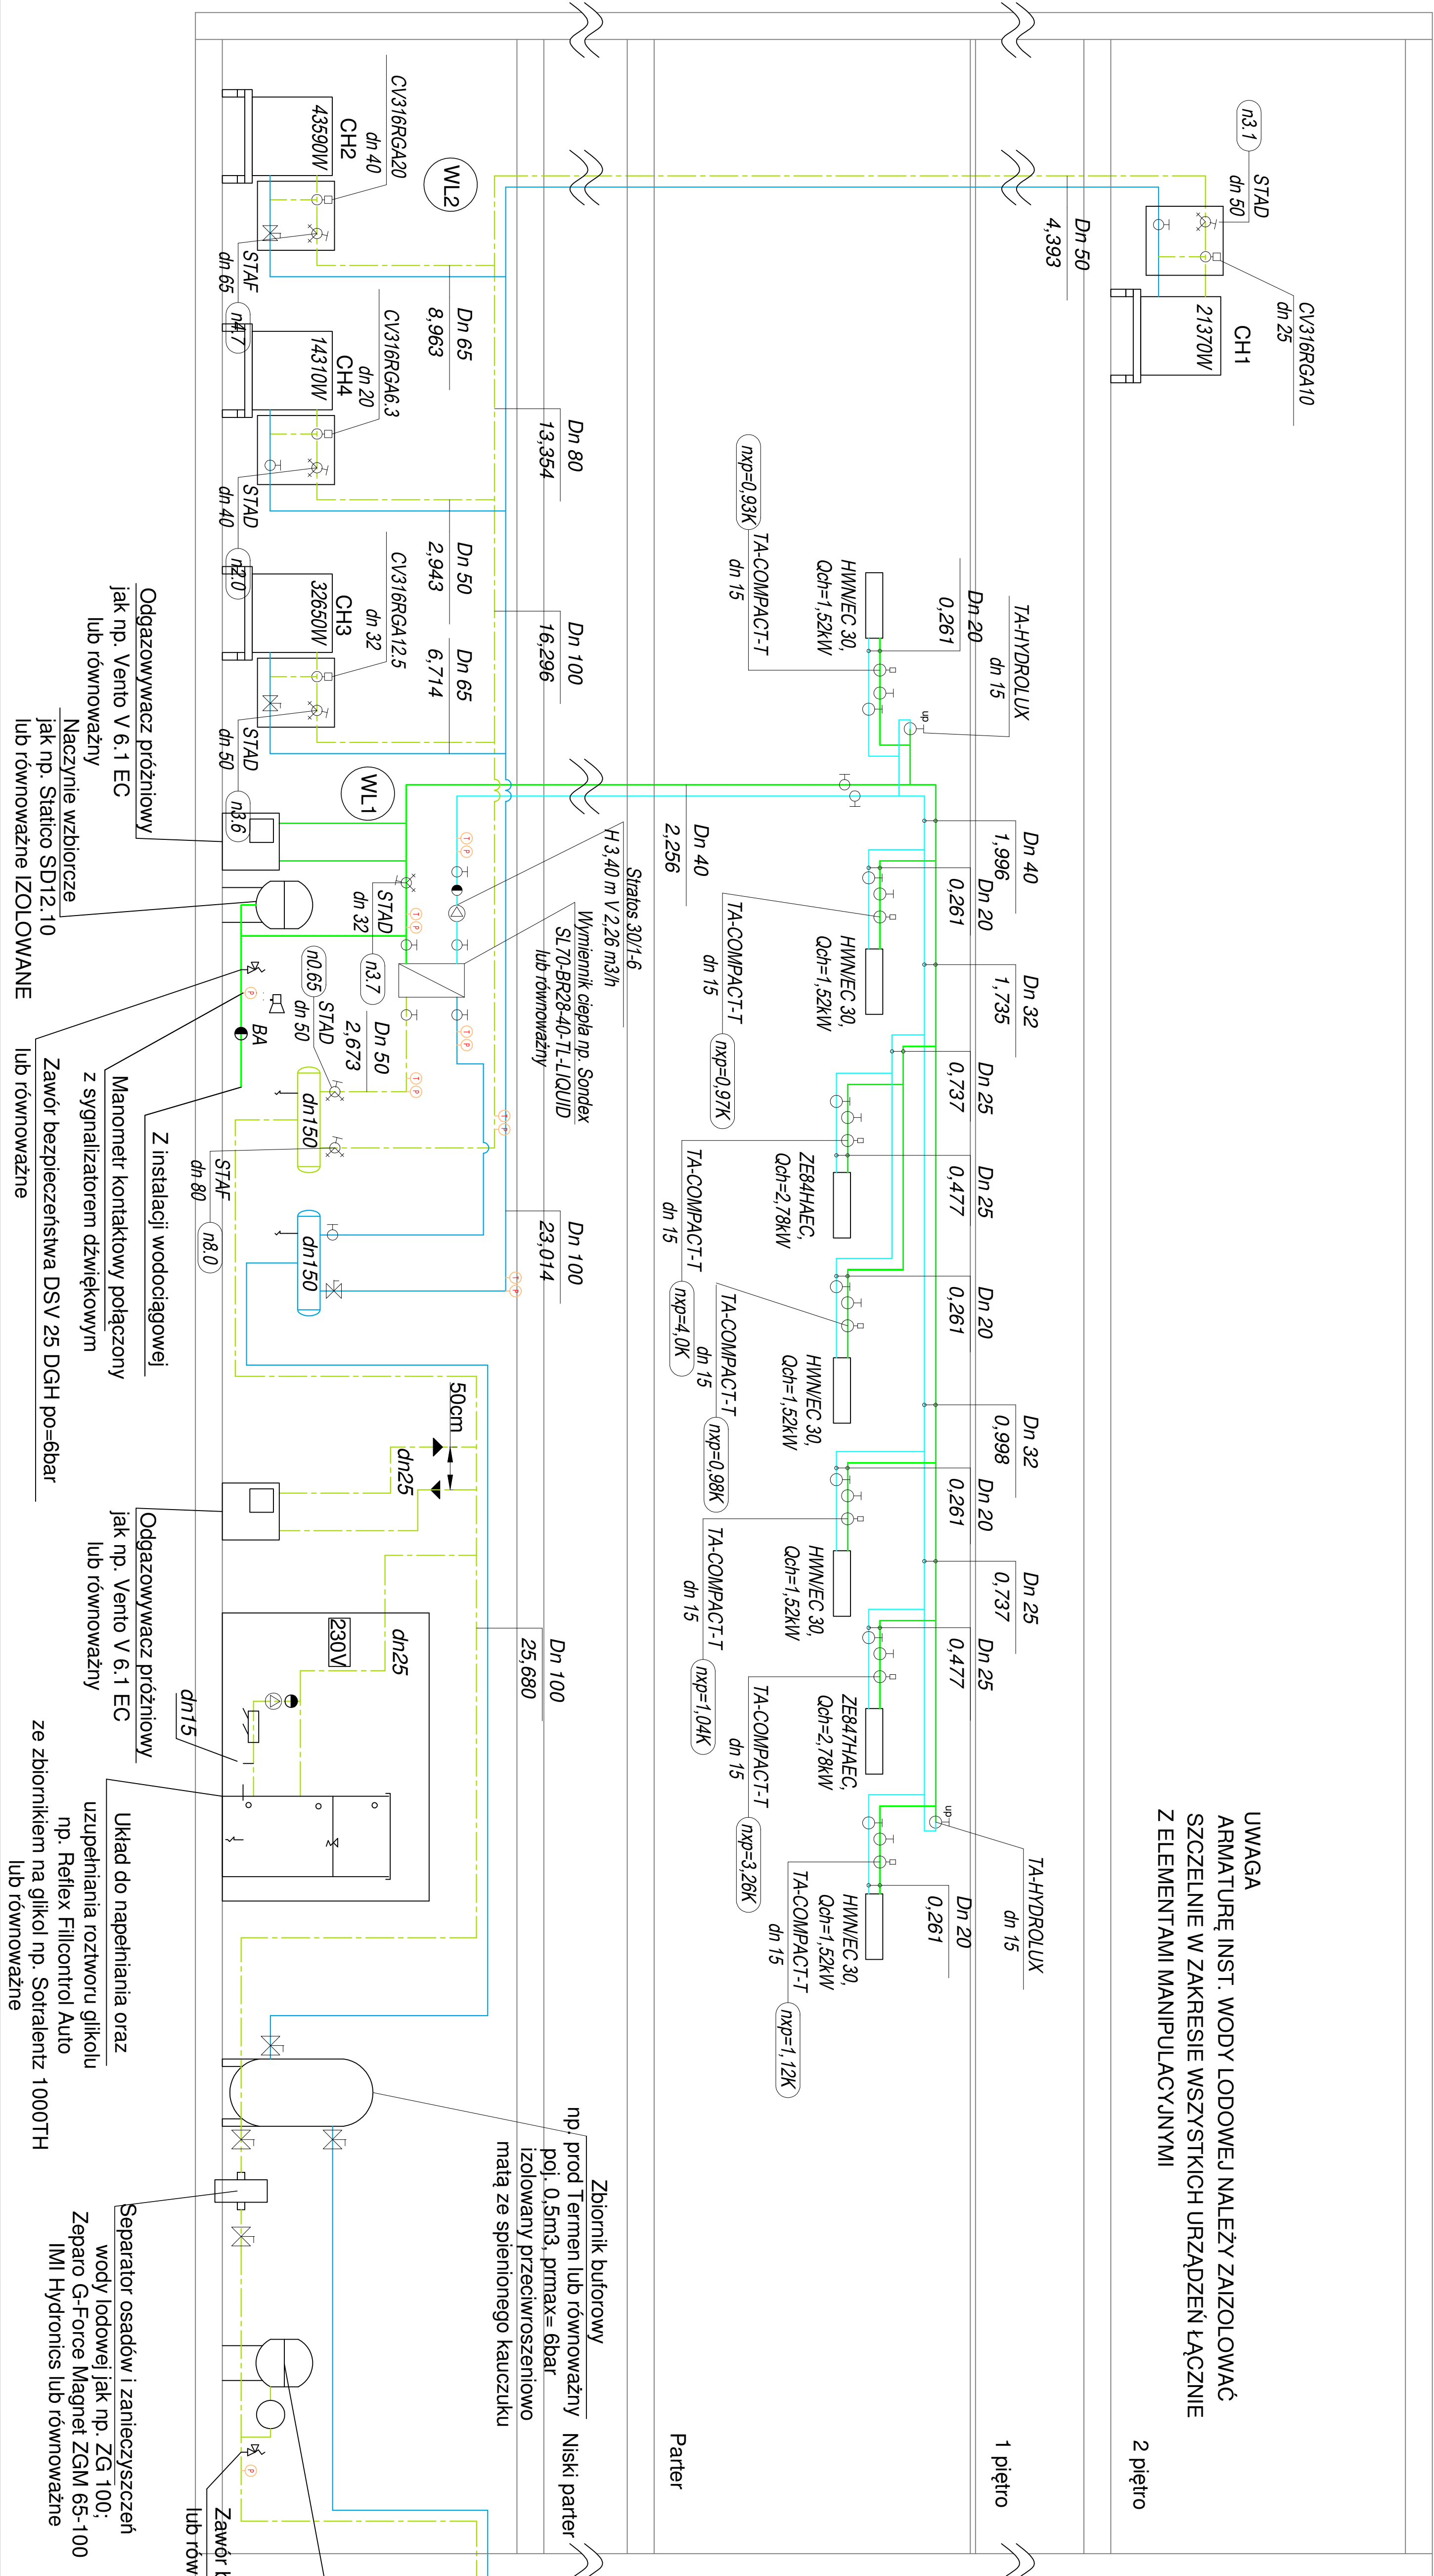UWAGA
ARMATURĘ INST. WODY LODOWEJ NALEŻY ZAIZOLOWAĆ
SZCZELNIE W ZAKRESIE WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ŁĄCZNI-
CZ I ELEMENTAMI MANIPULACYJNYMI



LEGENDA

- [illegible]

	Zawór trójdrogowy
	Zawór nadmiarowo-upustowy
	Zawór antyskażeniowy typu B

1) Przed podjęciem wszelkich prac sprawdzić możliwość zamontowania instalacji

2. Monitorz śledząc wykonanie może wysłaniać producenta rur.
3. Wszystkie przejścia przez przegrody staniowiska oddzielenie siłły pożarowej zabezpieczyć zgodnie z aktualną techniką zastosowania przejścia przez.
4. Grubość izolacji cieplnej przewodów przynosić zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu

systemów i) w razie przedstawienia nazwy, producentowi samowój, jedynie wzorcowe są podane w celu określenia wymogów jakościowych im samowój, Zamiast tego, rozwiązania opisane w SWZ, lub rozwiązania. Przez, rozwiązań, Zamiast tego, rozwiązanie, przyjmując takich standardów jakościowych jak opisane w SWZ. W zastosowaniu przez, Zamiast tego, w opisie przedmiot, zamówienia norm, aprobaty, specyfikacji technicznych, system, odniesienia, Zamiast tego, dopuszcza rozwiązań, rozwiązania na mocy, art. 30, ust. 4 Prawo Zamówienia Publicznego.

WYKONAWCA	Samodzielny Publiczny Główny Szpital Mierniczny ul. Baranika 1, 02-097 Warszawa			TOMASZ MAŁY ul. Siemilskiego 19/118 00-195 Warszawa tel. 22 652-56-50, 02-357-111
WYKONAWCA	PZEBUDOWA POMIĘSZCZEN APTEKI SZPITALNEJ NA PRACOWNIA LEKOW OTTOFATYKACH ul. Baranika 1, 02-097 Warszawa (nr dz. ew. z 04.08.2010, A17U/Z/U/N)			
WYKONAWCA	PROJEKT WYKONAWCZY SANITARIANA			
WYKONAWCA	SCHEMAT Instalacja wody pitnej			
WYKONAWCA	POMIAR 20.10.2018			
WYKONAWCA	DATA 20.10.2018			
WYKONAWCA	SKALA 1:1			
WYKONAWCA	CZĘSTOTLIWOŚĆ SITI NR			